



防尘围挡立面图一 1:100
图例: 1. 围挡高度为 1.2m, 围挡宽度为 3m, 围挡厚度为 100mm

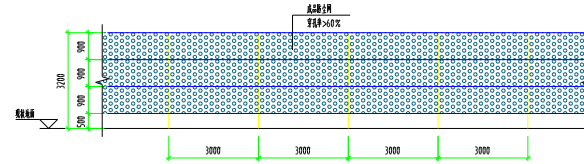


防尘围挡立面图二 1:100
图例: 1. 围挡高度为 1.2m, 围挡宽度为 3m, 围挡厚度为 100mm

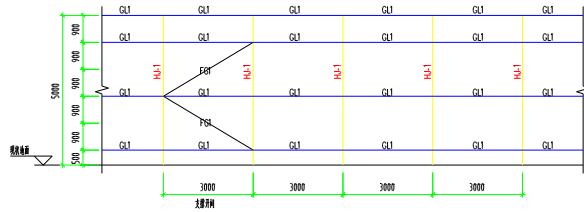


防尘围挡结构布置图一 1:100

防尘围挡结构布置图(1:100) 图中尺寸单位为毫米, 图中尺寸单位为毫米, 图中尺寸单位为毫米


材料名称	规格	数量	单位
GL1	镀锌钢板 100x100	100	m
LZ1	镀锌钢板 100x100	100	m
LZ2	镀锌钢板 100x100	100	m
FGL	镀锌钢板 100x100	100	m

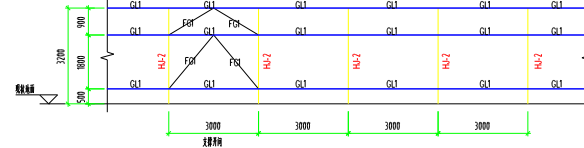


防尘围挡结构布置图二 1:100
注: 图中尺寸单位为毫米, 图中尺寸单位为毫米, 图中尺寸单位为毫米

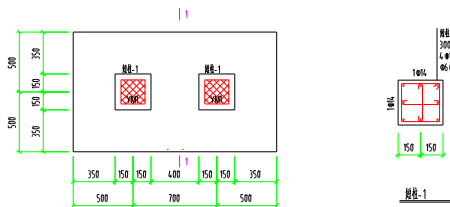


HJ-1 基础平面图 1:25
基础混凝土强度等级: C25




1-1 1:25

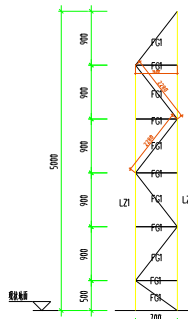

HJ-2 结构详图 1:50

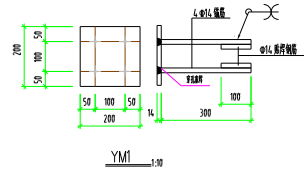

YML 1:50

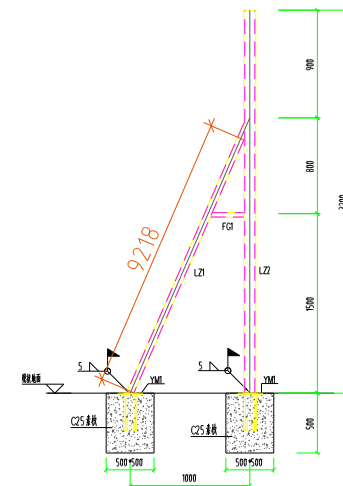

HJ-2 结构详图 1:25
基础混凝土强度等级: C25

- 说明:
1. 本设计按《钢结构设计标准》(GB50017-2017)和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》(GB51022-2015)进行设计;
 2. 材料: 未特殊注明的钢板及型钢为 Q235 钢板, 焊条为 E43 系列焊条;
 3. 杆件之间采用对接焊缝, 对接焊缝的焊接质量不低于二级, 焊缝工厂内焊接;
 4. 图中未注明的焊缝埋弧尺寸按 5mm 一律满焊;
 5. 钢构件表面应做防锈处理, 或涂防锈漆;
 6. 钢结构的制作和安装应按《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205)的有关规定进行施工;